


Bijlage 2: de opstellingsfiche

Informatie over de kraan

Merk: **YONG MAO**
Type: **STTSSIAS**
Serienummer: **K.59**
Bouwjaar: **2007**
Max. hijscapaciteit **6000 kg** 12mm 233
Hijskabel: Diameter & RCN
Loopkatkabel: Diameter & RCN 7.5mm 014
Windklasse: A - B - **C** - D - E

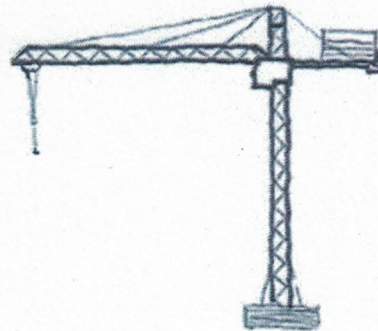

Informatie over de opgestelde configuratie

Locatie - Plaats van onderzoek **Anzegem**
Hoogte **20m**

Aantal mastelementen **5**

Tegengiek: lengte **15.63m**

Tegengewicht: kg **3800kg**

Tegengewicht: aantal blokken **4**

Gieklengte **45m**

Gieklengte: aantal giekdelen **5**

Max last bij max. radius **2300kg op 45m**

Ballast - type blokken **Beton**

Ballast - gewicht

Ballast: # blokken **21**

Betonplaat: berekeningsnota en minimale afmetingen

Staalplaat: minimale afmetingen

Voetblokken: **geschroefd** / los

Vlakke grond: minimale afmetingen

Spoor

Reclamepanelen / windborden

Verankerd aan gebouw: **hoogtes - ankers**

Servicelift: **JA** / NEE / NVT

Besturing: Radio - Cabine

Antibotsysteem (indien 2 of meer kranen): **JA** / NEE / NVT

Elektriciteit: Generator - LS-bord Referentie keuringsrapport

Omgevingsfactoren

IN ORDE - ~~NIET IN ORDE~~ - NVT: Ondergrond - Uitgraving

IN ORDE - ~~NIET IN ORDE~~ - NVT: Windstudie (opgesteld in risicozone (kust - hoogte - gebouwen))

IN ORDE - ~~NIET IN ORDE~~ - NVT: Hoogspanningslijnen

IN ORDE - ~~NIET IN ORDE~~ - NVT: Andere kranen

IN ORDE - ~~NIET IN ORDE~~ - NVT: Obstatels

IN ORDE - ~~NIET IN ORDE~~ - NVT: Afwatering

IN ORDE - ~~NIET IN ORDE~~ - NVT: Veilige toegang

Ondertekening

Datum **10/6/23**

Identiteit & Functie
Handtekening

Berthien Verheyde Stee